

DEP. AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS ROX 1800 D4

Estación de tratamiento de aguas residuales domésticas tipo ACO ROX 1800 D4 mediante un sistema de oxidación total fabricado en plástico reforzado con fibra de vidrio (GRP), en formato horizontal para instalación enterrada. Con capacidad de tratamiento para 1800 usuarios y una demanda hidráulica de 270 m³/día, de elevado rendimiento de depuración cumpliendo el RD 509/1996. Solución formada por 4 equipos, una primera fase de reactores con equipos de dimensiones 12483mm de largo, 4000mm de ancho y 4250mm de alto. Con conexión de entrada y salida DN315 y con 2 tapas de acceso al interior del equipo de dimensiones Ø567 realizadas en polietileno. Seguido de una segunda fase de clarificadores con equipos de dimensiones 3648mm de largo, 3582mm de ancho y 3887mm de alto. Con conexión de entrada y salida DN315 y con 2 tapas de acceso al interior del equipo, 1 tapa de dimensiones Ø800 realizada en plástico reforzado con fibra de vidrio (GRP) y 1 tapa de dimensiones Ø567 realizada en polietileno. Potencia total instalada: 7,1kW. Peso: 12321kg. Código:OPK00342

Beneficios

- Depuradora compacta.
- Fácil instalación y mantenimiento.
- Bajo consumo eléctrico.

Características

Áreas de aplicación

- Equipo de tratamiento de aguas residuales domésticas mediante oxidación en pequeñas y medianas comunidades.

Desbaste (Recomendado)


- Fabricado en GRP.
- Filtro con un paso de 10 mm.

Reactor

- Eliminación de la materia orgánica y los nutrientes.
- Aportación de aire mediante compresor/es.
- Difusores de aire de burbuja fina entre 1-3 mm.

Clarificador

- Recirculación de lodos mediante bombeo.

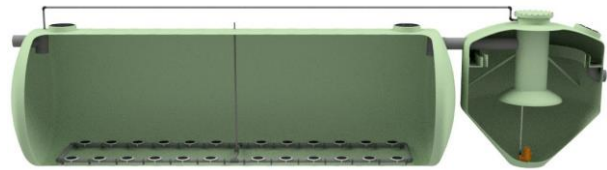

Cuadro eléctrico y PLC

- Corriente trifásica 400V.
- Protección IP-44
- Potencia instalada 7,1kW


Calidades del efluente

- DBO5 (mg/l) <10
- DQO (mg/l) <50
- SS (mg/l) <10

Reducción

- DBO5 (%) = 95
- DQO (%) = 89
- SS (%) = 96
- Los equipos se han diseñado para tratar las aguas residuales con la siguiente composición: DBO5: 400ppm, DQO: 600ppm, SS: 450ppm

Modelo		HE		Demanda hidráulica (m³/día)								Peso (kg)				
ROX 1800		1800		270								12321				
L (mm)	L1 (mm)	A (mm)	A1 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	H5 (mm)	H6 (mm)	TD (mm)	TD2 (mm)	DN	DN 2	DN 3	
12483	3648	4000	3582	4250	3340	2260	4250	3280	2985	3887	797	902	315	75	63	

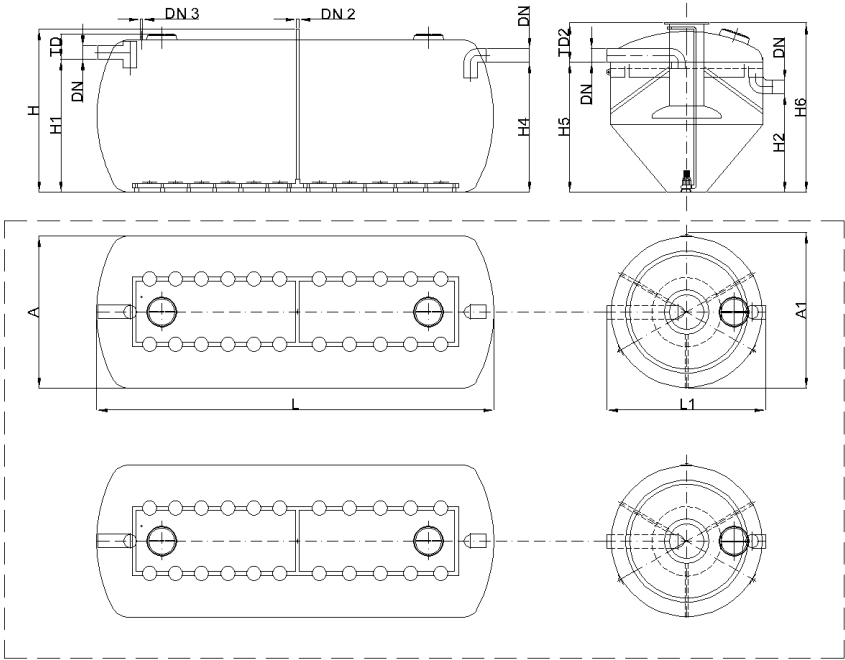

Etapas de funcionamiento:

- 1- Desbaste (recomendado): Los sólidos gruesos que arrastra el agua son interceptados por una reja a la entrada del equipo. Para poblaciones pequeñas, debido a la gran variabilidad del influente, se recomienda instalar un decantador previo.
- 2- Oxidación biológica: En el reactor biológico tiene lugar la descomposición biológica de la materia orgánica gracias a la aportación de aire y a la generación de microorganismos aerobios.
- 3- Decantación: Los lodos resultantes de la descomposición de la materia orgánica son tranquilizados, depositándose en el interior del decantador. Los lodos decantados se recirculan de nuevo al reactor por bombeo.

