

DEP. AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS SBREM 300 D2.5

Estación de tratamiento de aguas residuales domésticas tipo ACO SBREM 300 D2.5 mediante un Reactor Biológico Secuencial (SBR) fabricado en plástico reforzado con fibra de vidrio (GRP), en formato horizontal para instalación enterrada. Con capacidad de tratamiento para 300 usuarios y una demanda hidráulica de 45 m³/día, de elevado rendimiento de depuración cumpliendo el RD 509/1996. Solución formada por 2 equipos, un primer decantador de dimensiones 9870mm de largo, 2500mm de ancho y 2637mm de alto. Con conexión de entrada y salida DN250 y con 2 tapas de acceso al interior del equipo de dimensiones Ø567 realizadas en polietileno. Seguido de un reactor de dimensiones 9710mm de largo, 2500mm de ancho y 2750mm de alto. Con conexión de entrada y salida DN250 y con 2 tapas de acceso al interior del equipo de dimensiones Ø567 realizadas en polietileno. Potencia total instalada: 8,8kW. Peso: 2539kg.
Código:OPK00498



Beneficios

- Depuradora compacta
- Fácil instalación y mantenimiento
- Bajo consumo eléctrico
- No se requiere recirculación para mantener la biomasa en el reactor o incluso para el proceso de nitrificación-desnitrificación
- La posición de la bomba evita la salida de posibles flotantes

Características

Áreas de aplicación

- Equipo de tratamiento de aguas residuales domésticas mediante oxidación en pequeñas y medianas comunidades

Decantador

- Degradación anaerobia de la materia orgánica acumulada
- Incluye bomba reguladora de caudal

Reactor

- Eliminación de la materia orgánica y los nutrientes
- Incluye sistema de recirculación mediante bomba
- Incluye compresor tipo turbina con silenciador para burbujas de 1-3mm

Cuadro eléctrico y PLC

- Corriente trifásica 400 V
- Protección IP - 44
- Potencia instalada 8,8 kW


Calidades del efluente

- DBO5 (mg/l) < 15
- DQO (mg/l) < 61
- SS (mg/l) < 15

Reducción

- DBO5 (%) = 92
- DQO (%) = 90
- SS (%) = 94
- Los equipos se han diseñado para tratar las aguas residuales con la siguiente composición: DBO5: 400ppm, DQO: 600ppm, SS: 450ppm

Modelo				HE		Caudal (m³/día)					Peso (kg)			
SBREM 300				300		45					2539			
L (mm)	L1 (mm)	A (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	H5 (mm)	TD (mm)	TD2 (mm)	DN	DN2	DN3	
9710	9870	2500	2637	2230	2130	2750	2180	2180	407	457	250	63	63	

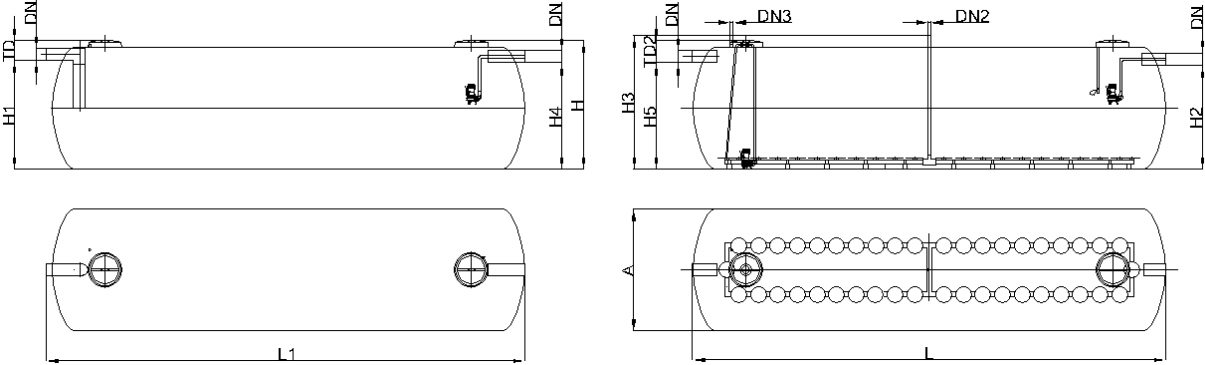

Funcionamiento

- El sistema se realiza siguiendo las siguientes etapas:
 - 1 - Decantador primario: Sedimentación y decantación del influente. Las aguas se bombean al reactor de modo programado al inicio de un ciclo. Su funcionamiento no se ve afectado por la discontinuidad horaria del caudal del influente. Decanta parte de los sólidos y además, degrada anaeróbicamente la materia orgánica acumulada
 - 2 - Reactor biológico-clarificador: Las secuencias de tratamiento son:
 - Llenado: recepción de un determinado volumen de agua del decantador primario mediante bombeo.
 - Reactor: en la etapa de reacción, las fases aerobias (presencia de oxígeno) se combinan con fases anóxicas (sin oxígeno) que permite eliminar la materia orgánica y los nutrientes.
 - Sedimentación: durante esta fase y en ausencia de agitación y aireación, se produce la sedimentación de los lodos, quedando éstos en la parte inferior y el clarificado en la parte superior.
 - Vaciado: el agua tratada se evacúa mediante bombeo

